

INSTALACIONO UPUTSTVO

ANTILED GREJNI KABL
ZA KONDENZ INSTALACIJU

VAC-09CHSD/XA71 XA82-I2

VAC-12CHSD/XA71 XA82-I2

VAC-18CHSD/XA71 XA82-I2

VAC-24CHSD/XA71 XA82-I2

VSEPBU-09HRFN8 Pro

VSEPBU-12HRFN8 Pro

VSEPCU-18HRFN8 Pro

VSEPDU-24HRFN8 Pro

VENTING

ANTILED GREJNI KABL ZA KONDENZ IZOLACIJU

- AKO3 (11OPR003398)
- AKO5 (11OPR003399)
- AKO10 (11OPR003400)

Za sledeće modele:

- VAC-09CHSD/XA71 XA82-I2, VAC-12CHSD/XA71 XA82-I2, VAC-18CHSD/XA71 XA82-I2, VAC-24CHSD/XA71 XA82-I2 (Ilustracija na strani br. 3)
- VSEPBU-09HRFN8 Pro, VSEPBU-12HRFN8 Pro, VSEPCU-18HRFN8 Pro, VSEPDU-24HRFN8 Pro (Ilustracija na strani br. 4)

Komplet sadrži:

- Grejni kabl AKO (AKO3 – 3 metra, AKO5 – 5 metara, AKO10 – 10 metara)
- Hladni kraj AKO
- Klemarnik
- Papučice 0,75mm²
- Instalaciono uputstvo




NAPOMENA:

- Prilikom ugradnje dodatnog grejnog kabla preporuk je da se umesto standarnde kondenz instalacije sa kondenz crevom koriste Nibco cevi 3/4" ili 1"
- AKO10 kompet ne koristiti na modelima od 9.000 BTU i 12.000 BTU

MERE OPREZA:

- Izbegavati direktan kontakt rukama sa dodatnim elektro grejačem u toku rada jer može doći do ozbiljnih povreda.

VAC-09CHSD/XA71 XA82-I2, VAC-12CHSD/XA71 XA82-I2, VAC-18CHSD/XA71 XA82-I2, VAC-24CHSD/XA71 XA82-I2

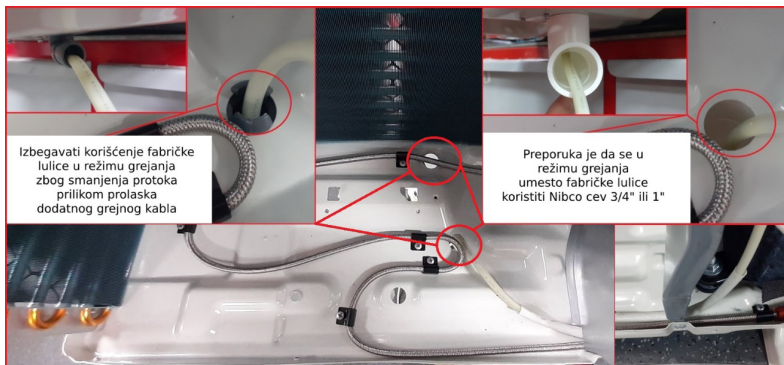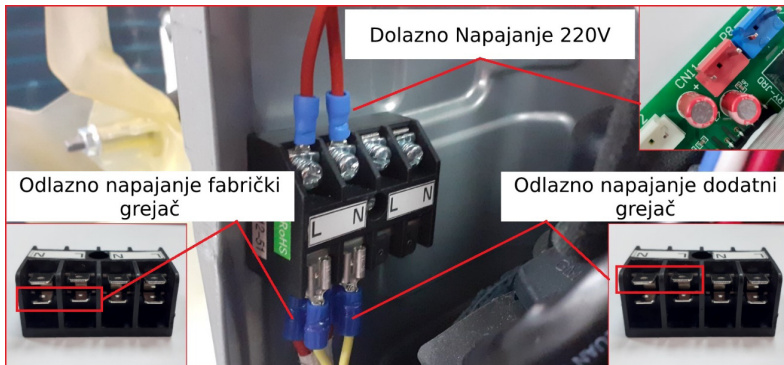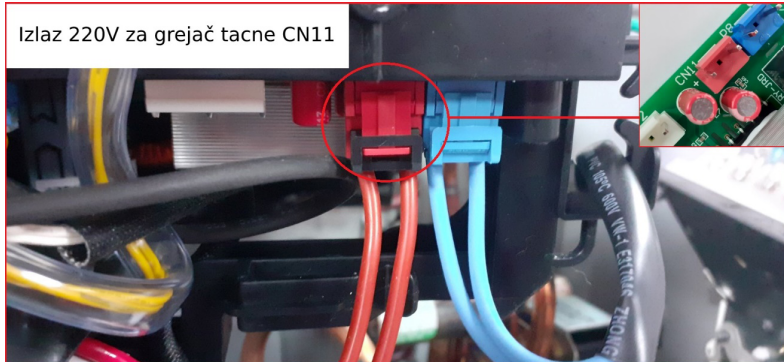

VSEPBU-09HRFN8 Pro, VSEPBU-12HRFN8 Pro, VSEPCU-18HRFN8 Pro, VSEPDU-24HRFN8 Pro

